



Vaše značka:

Ze dne: 04. 01. 2023

Č. j.: MULTM/0005584/23/KST/ECh

Sp. zn.: MULTM/0092509/22/KST/ECh

Vyřizuje: Bc. Martina Skoková

Telefon: +420 416 916 206

E-mail: martina.skokova@litomerice.cz

Litoměřice 19. 01. 2023

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

dne 06.01.2023 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), podaná v návaznosti na odpověď č.j. MULTM/0000025/23/KST/ECh na Vaši žádost ze dne 19.12.2022, evidovaná pod č.j. MULTM/0001854/23/KST/ECh:

„Žádám o podání informací k mým předchozím dopisům a dotazům v souladu s výše citovaným zákonem.

- *Dopis ze dne 10.10.2022*
- *Dopis ze dne 10.11.2022*
- *Dopis ze dne 01.12.2022.*
- *a dopisů starších*

Zároveň Vás žádám o informaci proč Bc. Petra Kellerová ani Ing. arch. Dominik Miko, kterým byly dopisy adresovány, neodpovídají. Vždy jsem mimo jiné žádal, cituji: Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o sdělení, zda již bylo ve věci rozhodnuto a jakým způsobem.“

Na žádost o informace „zda již bylo ve věci rozhodnuto a jakým způsobem“ jsme Vám odpověděli v dopise č.j. MULTM/0000025/23/KST/ECh, na Vaši žádost ze dne 19.12.2022, která obsahovala stejný dotaz.

Pokud se týká Vaší žádosti o informaci „proč Bc. Petra Kellerová ani Ing. arch. Dominik Miko, kterým byly dopisy adresovány, neodpovídají“, sdělujeme, že jmenovaní pracovníci

1 | 2

přehlédli ve Vašich dopisech odstavec s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., za což se Vám upřímně omlouváme. Povšimli si ho až v dopise ze dne 19.12.2022 a předali jej odboru KSaT, který vede evidenci žádostí o informace a vyřizuje je.

Dále žádáte o informace k Vaším dopisům. K dopisu ze dne 10.11.2022 a ze dne 01.12.2022 uvádím, že obsahují stejnou žádost o informace jako dopis ze dne 19.12.2022 a tuto informaci jsme Vám již poskytli.

V dopise ze dne 10.10.2022 žádáte o tuto informaci: „*V případě, že bylo vypracováno a doručeno požadované Požární posouzení předmětné stavby, žádám o zaslání kopie celého dokumentu.*“

Na tento dopis odpovídala Bc. Petra Kellerová sdělením ze dne 12.10.2022 pod č.j. MULTM/0073819/22/SÚ/PKe, kde uvedla, že požadované Požární posouzení stavební úřad dosud nemá. Správně, podle zákona č. 106/1999 Sb., mělo být vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace z důvodu, že povinný subjekt informací nedisponuje. Za to se Vám rovněž omlouváme.

V současné době již stavební úřad Požární posouzení má a také další podklady, z nichž Vám v příloze zasíláme tyto dokumenty:


- sdělení Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 28.11.2022,
- žádost o součinnost SÚ ze dne 25.11.2022,
- požární posouzení od znalce doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc.

Závěrem Vás musíme upozornit, že Vaši žádost o informace v části „*a dopisů starších*“ nelze podle zákona č. 106/1999 Sb. vyřídit, neboť není konkrétní. Musíme Vás v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona o informacích požádat o upřesnění žádosti, pokud na poskytnutí informace trváte.

S pozdravem

Martina Skoková
vedoucí odboru KSaT

10. 11. 2022
25. 11. 2022



HZSUX00ADCA2



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Litoměřice
Českolipská 1997/11
412 01 Litoměřice

Městský úřad Litoměřice
Stavební úřad
Bc. Petra Kellerová
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
25. 11. 2022

Č.J.
HSUL-5742-2/LT-2022

VYŘIZUJE/KONTAKT
mjr. Ing. Marie Červená
tel. [redacted]

LITOMĚŘICE
28.11.2022

Sdělení správního úřadu na úseku požární ochrany

Věc: oprava střechy objektu, Litoměřice, Předměstí č.p. 606, Turgeněvova 11 na pozemku parc.č. 1193 v k.ú. Litoměřice. Městský úřad Litoměřice žádá o součinnost při řešení podnětu, který podal na stavební úřad ing. A. [redacted] K.

Správní orgán sděluje následující:

Dne 6.9. 2022 jsme stavebnímu úřadu k dané problematice poskytli informaci, sdělení nese č.j. HSUL-4420-2/LT-2022.

Ve sdělení z 6. 9. 2022 bylo uvedeno, že stavební úprava střechy může negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby. Naše úvaha měla vést k potřebě zhodnocení navržené úpravy projektantem požární bezpečnosti staveb. Požárně bezpečnostní řešení bylo následně zpracováno ze strany investora výměny střešní krytiny.

Hodnocení projektanta požární bezpečnosti stavby je, že navržená stavební úprava odpovídá podmínkám požární bezpečnosti staveb dle ČSN 73 0834 pro změnu staveb skupiny I, která shledává navrženou stavební úpravu jako vyhovující. Stěna mezi objekty v prostoru střešního pláště nebyla před stavební úpravou vyzděna jako požární (ve smyslu vyzdění 300mm nad střešní pláště), a tento požadavek ani není nově normativně požadován.

1056

Závěr:

Posouzení výměny střešní krytiny z hlediska požární bezpečnosti staveb, Turgeněvova 606/11, Litoměřice, vypracoval ing. Marek Lokvenc, autorizoval: Doc. Ing. Václav Kupilík, ČKAIT 0000208, datum: 11/2022 považujeme za odpovídající vzhledem k požadavkům současně platných právních předpisů.

Otisk úředního razítka

plk. Ing. Boleslav Lang
rada
Ředitel územního odboru Litoměřice
HZS Ústeckého kraje
v. z. mjr. Ing. David Ďuriš
(elektronicky podepsáno)



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Stavební úřad

VYPLAČENO 25.11.22
Litoměřice

Sp.zn.: SU/0048079/22/Ke
Č.j.: MULTM/0085611/22/SÚ/PKe

Vyřizuje: Bc. Petra Kellerová
Telefon: 416 916 134
E-mail: petra.kellerova@litomerice.cz

Litoměřice 25.11.2022

Žádost o součinnost

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel podnět ve věci oprava střechy objektu, Litoměřice, Předměstí č.p. 606, Turgeněvova 11, na pozemku parc. č. 1193 v katastrálním území Litoměřice, který podal Ing. A. K.

K výše uvedené „opravě střechy objektu“ obdržel Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Posouzení výměny střešní krytiny z hlediska PBS zpracovatel Ing. Marek Lokvenc, autorizoval doc. Ing. Václav Kuplík CSc. ČKAIT 62396226, objednatel posouzení je J. D., zastupující na základě plné moci vlastníky objektu č.p. 606/11, ul. Turgeněvova, Litoměřice

a dále posouzení střešního pláště a pozednice zpracovatel IQ servis.cz, s.r.o. Ing. Zdeněk Hradecký ČKAIT 0010192, objednatelem posouzení je Ing. A. K. Litoměřice.

V souvislosti s tímto podáním Vás žádáme v souladu s § 50 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o součinnost, tedy zda může být opravou střechy negativně ovlivněna požární bezpečnost stavby sousedního objektu č.p. 605/9, ul. Turgeněvova, Litoměřice.

Městský úřad
Litoměřice
Stavební úřad

Petra Kellerová

oprávněná úřední osoba stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Příloha: 2x posouzení

Obdrží:

Dotčené orgány (DS)

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, IDDS: auyaa6n
spis – archiv SÚ

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

epodatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

T: 416 916 111
IČO: 263958
DIČ: CZ00263958

1055

POSOUZENÍ VÝMĚNY STŘEŠNÍ KRYTINY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB

Místo stavby: Turgeněvova 606/11, Litoměřice

Objednatel: J. D. [redacted], 412 01 Litoměřice

Datum: 11/2022

Kontroloval:



doc. Ing. Václav Kuplík, CSc.

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

ČKAIT: 0000208

IČO: 62396226



doc. Ing. Václav Kuplík, CSc.

Vypracoval:

Ing. Marek Lokvenc

IČO: 06343023

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]



Ing. Marek Lokvenc

7

Úvod


Předmětem tohoto posudku je zhodnocení nutnosti provedení převýšení štítové (požární) stěny přilehlé k sousednímu objektu (č.p. 605/9) nad rovinu střešního pláště z pohledu požární bezpečnosti staveb a dále zhodnocení provedení výměny střešní krytiny vč. sanace poškozených částí krovu v návaznosti na případné negativní ovlivnění požární bezpečnosti sousedního objektu č.p. 605/9. Toto zhodnocení je provedeno na žádost objednatele.

Posouzení

Z hlediska požární bezpečnosti staveb se jedná o stávající bytový objekt OB2, který byl postavený před vznikem požárního kodexu, tj. před rokem 1977. Z konstrukčního hlediska jde o podsklepený objekt s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažními a obytným podkrovím. Svislé nosné konstrukce jsou zděné stěnové z cihelného, popř. smíšeného zdiva, stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB deskami nad suterénem a dřevěnými stropními konstrukcemi se záklopem, podbitím a omítkou nad nadzemními podlažními. Střešní konstrukce je sedlová s dřevěnou nosnou konstrukcí. Řešená štítová stěna v původním stavu nepřevyšovala střešní pláště (viz obr. 1 a 2).



Obr. 1

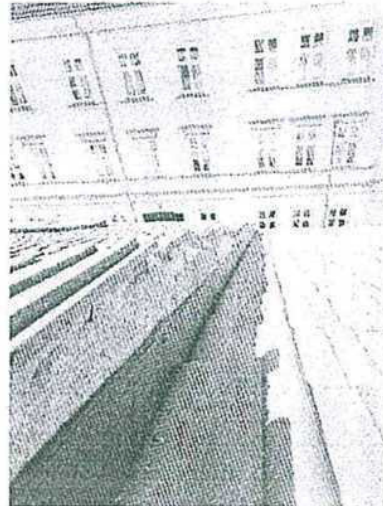

Obr. 2

V letech 2001÷2003 byla provedena půdní vestavba do prostoru krovu a původní bytová jednotka ve 2.NP byla rozšířena o tento prostor mezonetu. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 17.2.2003 (č.j. SÚ/2762/02/SI). V rámci projektové dokumentace stavby obytného podkroví z roku 2001 bylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení (zpracoval Karel Novák, 06/2001). Dle tohoto PBR byly navrženy SDK požární předstěny a podhledy střechy s požadavkem na požární odolnost zdola (R)EI 30. Ke kolaudaci byly doloženy doklady o odborné montáži požárních předstěn a podhledů s požadovanou požární odolností vč. dokladů o oprávnění osob k montáži požárně bezpečnostního zařízení a prohlášení o shodě (provedla firma Gerhard Horejšek a spol., v.o.s. v 01/2002).

V roce 2022 byla provedena výměna střešní krytiny vč. laťování a sanace poškozených částí krovu (zejména pozednice). Typ střešní krytiny zůstal zachován (keramická tašková krytina). V rámci zajištění provětrávání střešního pláště byly na stávající krokve doplněny kontralátě. V původním stavu byly střešní latě ukončeny za štítovou stěnou a krajní tašky byly uloženy do maltového lože v koruně štítové stěny. Doplněním kontralátí došlo při výměně střechy ke zvýšení střešního pláště o cca 40 mm a střešní latě jsou zakončeny nad štítovou stěnou (na vnějším lici štítové stěny). Z čela latí je provedeno oplechování a jsou osazeny okrajové tašky. Porovnání původního a nového řešení je patrné z následujících obrázků (obr. 3 a 4).



Obr. 3 (původní stav)



Obr. 4 (nový stav)

Dále byla vyměněna dřevěná pozednice (z důvodu špatného stavu), která nově zasahuje téměř do vnějšího líce štítové stěny, kde je zakončena v maltovém loži. Vnější strana pozednice je opatřena omítkou a na vnitřní straně je pozednice kryta omítnutou cihlou. Celá půdní nadezdívka vč. pozednice se nachází za požární předstěnou.

Provedená výměna je klasifikována jako změna stavby skupiny I (dle čl. 3.3 a) ČSN 73 0834) s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Z hlediska principu změny stavby skupiny 1 nesmí dojít ke zhoršení podmínek požární bezpečnosti oproti původnímu stavu.

V obytném podkrovi řešeného objektu byly v rámci půdní výstavby provedeny požární předstěny a podhledy krovu, které dle dostupných podkladů, byly provedeny s požární odolností 30 minut. Vzhledem k faktu, že veškeré měněné konstrukce střešního pláště se nachází nad tímto požárním stropem (podhledem) řešeného požárního úseku a nad tímto stropem (podhledem) se nenachází žádné nahodilé požární zatížení, nedochází vlivem výměny střešního pláště ke zhoršení požární bezpečnosti oproti původnímu stavu.

Dle čl. 8.2.4 a) ČSN 73 0802 se převýšení vnějšího povrchu střešního pláště nepožaduje, pokud střešní plášť vykazuje požadovanou požární odolnost, je z konstrukcí DP2 a má klasifikaci Broof(t3).

- Řešený střešní plášť se nachází nad požárním podhledem ve funkci požárního stropu, který splňuje požadovanou požární odolnost (dle čl. 8.15.1 a) ČSN 73 0802 nemusí střešní plášť vykazovat požární odolnost, pokud je nad požárním stropem a nad tímto stropem se nenachází žádné nahodilé požární zatížení).
- Dle čl. 3.2.4 ČSN 73 0810 se za konstrukce druhu DP2 považují rovněž hořlavé konstrukce střech, které jsou ze spodního líce opatřeny požárním podhledem, pokud střešní plášť splňuje klasifikaci Broof(t3).
- Řešený střešní plášť dle čl. 8.15.1 ČSN 73 0802 splňuje klasifikaci Broof(t3).

Z výše uvedeného vyplývá, že ze strany řešeného objektu nevzniká požadavek na vytvoření převýšení požární stěny nad rovinu střechy.

Závěr

Ukončení střešních latí (resp. pozednice) na vnějším lici štitové stěny není považováno za zhoršení požární bezpečnosti, jelikož jsou tyto prvky umístěny nad požárním stropem (podhledem ve funkci požárního stropu) a za požárními předstěnami a za těmito požárními konstrukcemi se nevyskytuje nahodilé požární zatížení. Střešní plášť splňuje požadavky čl. 8.2.4 a) ČSN 73 0802 a není vyžadováno provedení převýšení požární stěny (štitové stěny) nad střešní plášť. Provedená výměna střešního pláště nebude (vzhledem k výše uvedenému) negativně ovlivňovat požární bezpečnost vůči sousednímu objektu č.p. 605/9.

Přílohou tohoto posudku je kolaudační rozhodnutí na půdní vestavbu a dále prohlášení o montáži požárně dělících konstrukcí vč. oprávnění k montáži a prohlášení o shodě.

V Praze, 9.11.2022



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

Stavební úřad

Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Tel : 416 916 111, 416 916 130-139

Č.j.: SÚ/2762/02/SI
Vyřizuje: Sládková Ludmila

Litoměřice, dne 17.2.2003

V [redacted] S [redacted] Litoměřice
R [redacted] S [redacted] Litoměřice

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu v Litoměřicích, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 27.11.2002 podal V [redacted] S [redacted] Litoměřice a R [redacted] S [redacted] Litoměřice, (dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

povoluje užívání

stavby:

stavební úpravy spočívající v rozšíření bytové jednotky ve II.N.P. o 3 pokoje a sociální zařízení v podkroví

Litoměřice, Předměstí č.p. 606, Turgeněvova 11

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1193 v katastrálním území Litoměřice.

Stavba obsahuje:

- Původní bytová jednotka, umístěná ve II.N.P. byla provedením stavebních úprav rozšířena do podkroví domu a vznikla bytová jednotka skládající se z : II.N.P. - předsíň, koupelna, WC, kuchyň, spíž, lodžie, jídelna, obývací pokoj se schodištěm do podkroví - předsíň, koupelna + WC a 3 x pokoj.
Odvětrání a prosvětlení obytných místností v podkroví je provedeno osazením 6 ks oken Velux 780/1400 mm. Odvětrání nového sociálního zařízení je nucené. Elektroinstalace je napojena na stávající rozvody ve II.N.P. Bylo provedeno rozšíření stávajícího plynového etážového vytápění a provedena výměna plynového kotle za kotel kombinovaný pro ohřev TUV. Stávající dodávka TUV, ze společného zdroje v I.P.P., byla zrušena.

Účastníci řízení:

V [redacted] S [redacted] R [redacted] S [redacted] Ing. C [redacted] H [redacted]

Odůvodnění:

Dne 27.11.2002 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno dne 11.9.2001 pod č.j. SÚ/2092/01/SI.

Stavební úřad oznámil dne 3.12.2002 zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 17.12.2002, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Chybějící požadované doklady byly stavebnímu úřadu předány 14.2.2003.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena

v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona, jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení.

Nepodstatné odchylky skutečného provedení stavby od projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení jsou v projektové dokumentaci vyznačeny. Tyto odchylky nevyžadují řízení o změně stavby.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb.).

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.



Ing. Jan Nejtek
vedoucí stavebního úřadu



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Václav Štěrba Litoměřice

Radek Štěrba Litoměřice

ostatní účastníci (doručenky)

Ing. David Hájek Žitenice

spis

Gerhard Horejsek a spol., v.o.s.
Podvíní 73, 412 01 Litoměřice

Prohlášení ke koleaudaci

Akce " Stavební úpravy - Turgeněvova 11, Litoměřice - MUDr.
SVOBODA "

Prohlašujeme, že na výše uvedenou akci provedla firma
G.Horejsek a spol., v.o.s. Litoměřice sádrokartonový podhled
na dřevěnou střešní konstrukci D113.

Složení : desky KNAUF GKF 15mm
profily KNAUF
ROCKWOOL 16cm
folie PE

Toto splňuje požární odolnost 30min. dle katalogu Ochrana
stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF schváleno
Ministerstvem vnitra, Ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR č.j. PO 556/I-96, rozšíření katalogu - schváleno
PAVÚS Praha a.s. zak.č. U-301/98.

Přílohy : certifikát
prohlášení o shodě
osvědčení o absolvování proškolení

V Litoměřicích dne 31.01.2002

GERHARD HOREJSEK a spol., v.o.s.
Stavební firma, Mlékojedská ulice
PO BOX 164, 412 01 Litoměřice
IČO: 526282, DIČ: 156-526282, tel.: 0416779933
-19-

J. F.

za G.Horejsek a spol., v.o.s.

Obchodní rejstřík : KS Ústí nad Labem, oddíl A XXIII, vložka 69

Gerhard Horejsek a spol., v.o.s.
Podviní 73, 412 01 Litoměřice

Prohlášení ke kolaudaci

Akce " Stavební úpravy - Turgeněvova 11, Litoměřice - MUDr.
S. [redacted] "

Prohlašujeme, že na výše uvedenou akci provedla firma
G.Horejsek a spol., v.o.s. Litoměřice příčky s deskou KNAUF -
GKF - W111, dělicí mezi půdou a půdní vestavbou.

Složení : desky KNAUF GKF 15mm
profily KNAUF
ROCKWOOL 6cm

Toto splňuje požární odolnost dle katalogu Ochrana
stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF schváleno
Ministerstvem vnitra, Ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR č.j. PO 556/I-96, rozšíření katalogu - schváleno
PAVÚS Praha a.s. zak.č. U-301/98.

Přílohy : certifikát
prohlášení o shodě
osvědčení o absolvování proškolení

V Litoměřicích dne 31.01.2002



[redacted]
za G.Horejsek a spol., v.o.s.

Cech sádrokartonářů ČR
uděluje

OSVĚDČENÍ O PŘEZKOUŠENÍ MONTÉRA


sádrokartonového systému

KNAUF

jméno: J. F.
r.č.:
firma: G. Horejsek a spol., v.o.s.
adresa: Mlékojedská 6, 412 01 Litoměřice
IČO: 00526282

Osvědčujeme tímto, že výše uvedený dne 15.5.2001 úspěšně absolvoval
1. stupeň odborné kvalifikace Systému jakosti Cechu sádrokartonářů ČR.

datum ukončení platnosti: 15.5.2004
evidenční číslo: K-03-2P/006


Knauf Praha, spol. s r.o.
IČ 60 Praha 10, Francouzská
razítko a podpis
výrobce (dovozce) systému


razítko a podpis
Cech sádrokartonářů ČR